


Рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения муниципальных образований Алтайского края

(МАКС - 50 баллов)

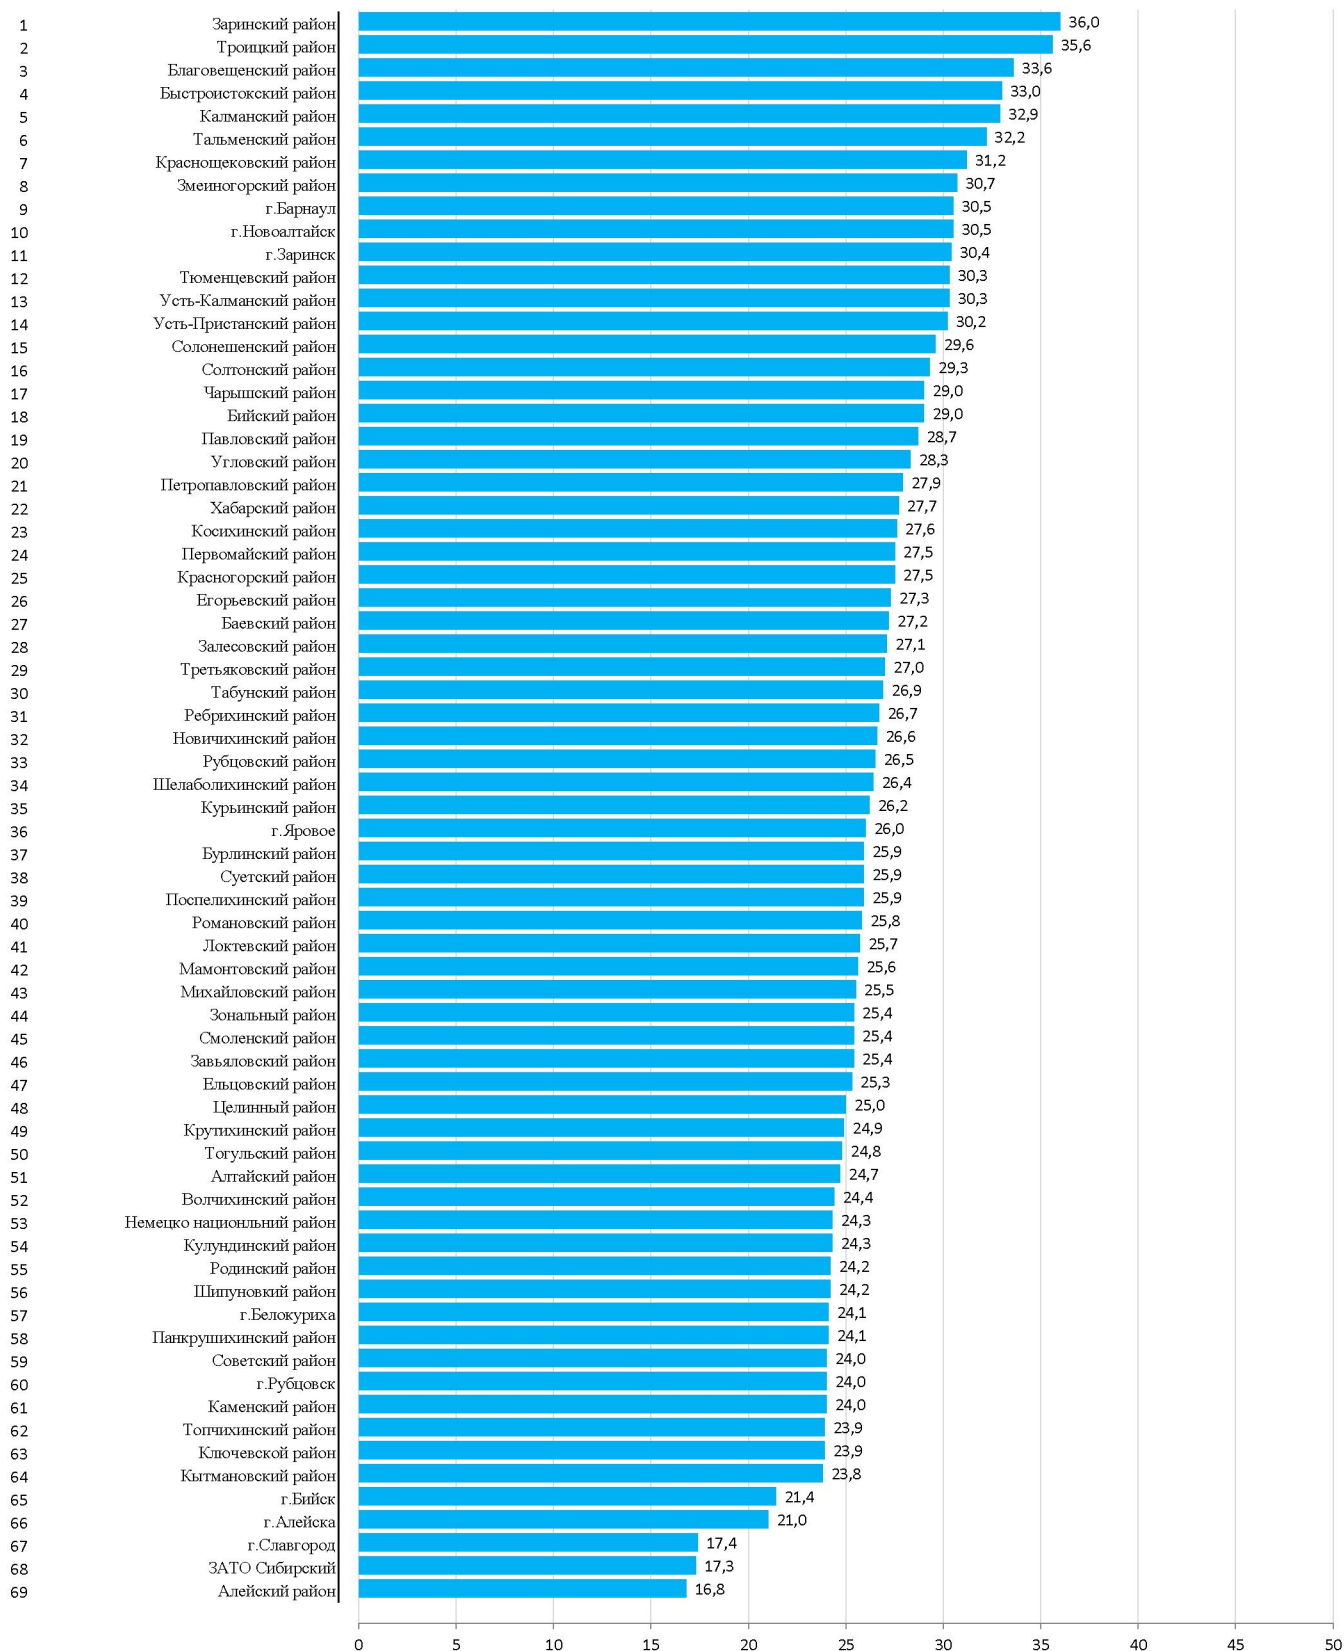

Расчёт рейтинга энергоэффективности теплоснабжения произведён в соответствии с рекомендуемой Методикой Министерства энергетики Российской Федерации.

Для формирования рейтинга энергоэффективности рассчитаны шесть показателей по каждому муниципальному образованию за периоды 2014-2016 годов:

- удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии;
- динамика удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии;
- фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения;
- динамика фактической доли потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения;
- доля открытых систем теплоснабжения;
- ежегодное обновление схемы теплоснабжения муниципального образования.

Рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения муниципальных образований рассчитан в соответствии с протоколом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № ИА-59пр.